

CZ Stručná úvodní instalační příručka

Kompatibilní se zdroji tepla ovládanými bezpotenciálním kontaktem (24 / 230 V) včetně OpenTherm®, jako jsou plynové a elektrické kotle. Vhodný také pro spínání zónových ventilů, oběhových čerpadel a pod.



Instalace ve 3 krocích...



Instalaci musí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
K zajištění bezpečnosti je před manipulací s kabely nutné vypnout hlavní přívod elektrické energie.

Zabránění zkratu způsobeného neizolovaným vodičem

- **Při použití vícežilových kabelů:** Odstraňte jen tolik vnější izolace, abyste mohli jádro kabelu bezpečně upevnit ke svorkovnici.
- **Při použití jednožilových kabelů:** Upevněte je k sobě pomocí kabelové svorky, a to co nejblíže ke svorkovnici.


32318057-001 D

1 Instalace bezdrátové spínací jednotky

Pro vlastní instalaci jednotky zvolte vhodné místo v blízkosti zdroje tepla, který bude jednotka ovládat. **Jednotku umístěte ve vzdálenosti nejméně 30 cm od jakýchkoliv kovových objektů**, včetně vestavěných rozvodných skříní a krytu kotle.


A) Na instalační krabici - zadní přívod kabelů

Otevřete kryt svorkovnice pro přístup ke kabelům a upevňovacím šroubům instalační krabice.

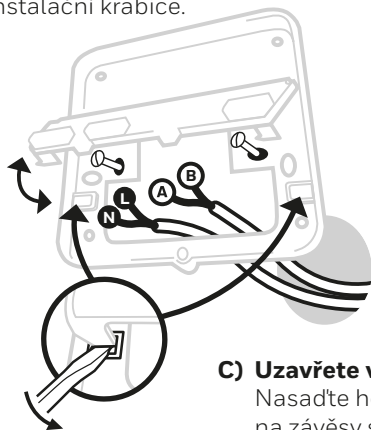


B) Na zeď - vedení kabelů po stěně

Pro zajištění kabelů proti posunu použijte kabelové příchytky.

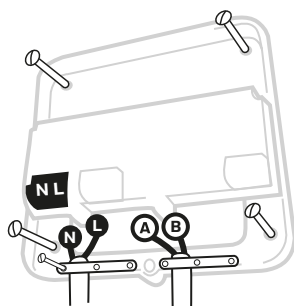


C) Uzavřete vrchní kryt


Nasadte horní kryt na závěsy stěnové konzole, zavřete a zajistěte šroubem.

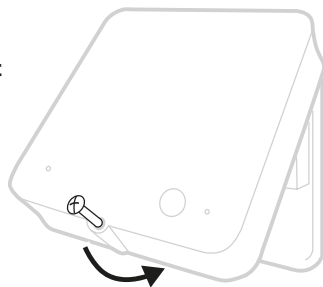

Běžný kotel

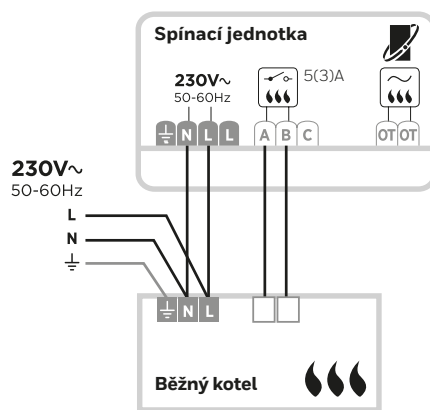


Spínání zátěže (230V)

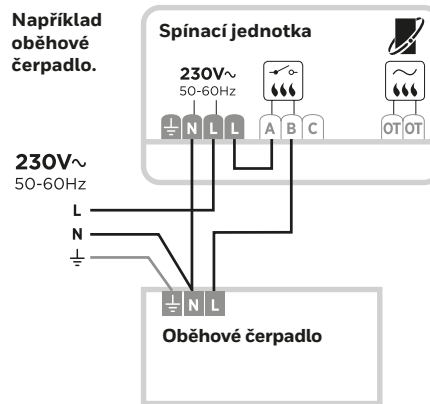


Například oběhové čerpadlo.

Dvoucestný zónový ventil

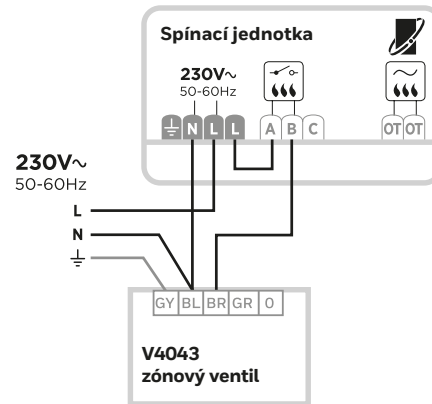


Chladicí zařízení (230V)

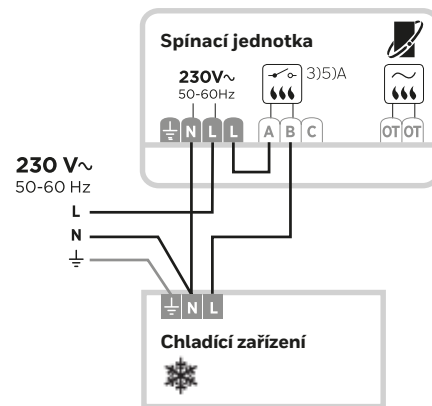

2 První zapnutí a otestování

A) První zapnutí termostatu

Odstraňte izolační pásku u krytu baterií a termostat nacvakněte na stěnovou konzolu nebo umístěte do stojáčku. Pro termostat zvolte vhodné místo tak, aby na něj nepůsobil průvan, přímé sluneční světlo a jiné zdroje tepla.

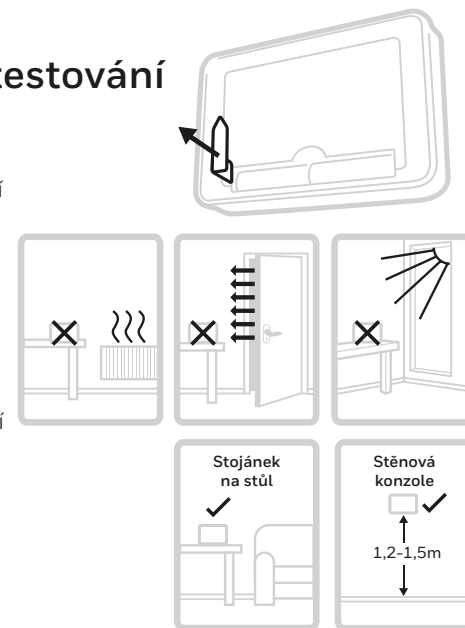


B) První základní nastavení:

Zde nastavte pomocí tlačítek + a - jazyk, formát zobrazení času, aktuální datum a čas, typ časového programu (7/1 nebo 5+2). Každé nastavení potvrďte stiskem ✓.

C) Zapněte topný systém (kotel) a napájení spínací jednotky

Proveďte rychlou zkoušku dle návodu níže, abyste zjistili, zda spínací jednotka zapne kotel.

Po zapnutí by měla LED dioda svítit **ZELENĚ**.




Termostat a spínací jednotka v tomto balení jsou již spárovány z výroby.


Jedním stiskem tlačítka manuálního ovládání zkontrolujte, zda dojde k zapnutí zdroje tepla. **LED dioda v tlačítku bude svítit ZELENĚ**. Dalším stiskem tlačítka zdroj tepla vypnete. **LED dioda v tlačítku ZHASNE**.

3 Nastavení systému


Podrobné nastavení termostatu a topného systému lze provést v rozšířené nabídce. Stiskněte a zároveň podržte tlačítka a , do té doby než se změní zobrazení na displeji (cca. **3 vteřiny**).

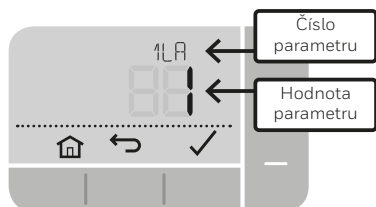


A) Pro navigaci v seznamu parametrů používejte tlačítka a

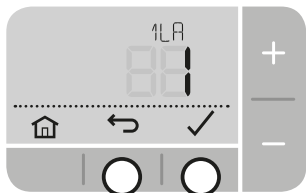

B) Pro změnu parametrů používejte tlačítka a

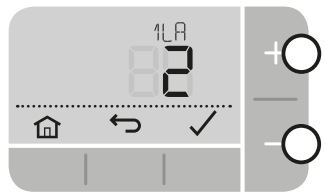

C) Stiskněte tlačítko pro uložení změn (nebo tlačítko pro zrušení požadavku)

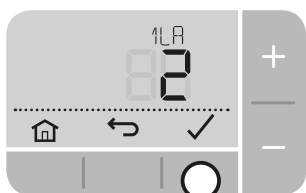

D) Stiskněte tlačítko pro opuštění rozšířené nabídky a pro uložení změn




Postup pro opětovné spárování termostatu a spínací jednotky

Termostat a spínací jednotka v této sadě jsou spárovány již z výroby. Postupujte podle těchto pokynů, pouze pokud je nutné provést nové spárování. Pro vstup do menu párování stiskněte a podržte tlačítka a do té doby než se displej změní (cca **3 vteřiny**), a pak postupujte podle bodů **A)** až **C)** jak je zobrazeno výše, pro přístup k parametrům párování. Při párování dodržujte minimální vzdálenost mezi zařízeními 1m.

Označení	Popis	Možnosti nastavení (výchozí = tučně)
14 A	Párovací režim pro rádiovou komunikaci	0, 1 = Vstup do režimu párování
14 B	Test síly signálu rádiové komunikace	0, 1 = Provedení testu signálu
14 C	Vymazání párování rádiové komunikace	0, 1 = Vymazání dat párování

A) Vymazání párování na spínací jednotce:

Stiskněte a podržte resetovací tlačítko viz. obrázek, (například kancelářskou sponkou) po dobu 3 sekund.



B) Aktivace párovacího režimu na spínací jednotce:

Stiskněte ovládací tlačítko po dobu 3 sekund. Diody v tlačítku se rozsvítí **oranžově** a po 3 vteřinách začne LED **oranžově** blikat.

C) Vymazání párování na termostatu:

Nastavte parametr 14 C (Vymazání dat párování) na hodnotu „1“ a stiskněte .

D) Nastavení termostatu do párovacího režimu:

Nastavte parametr 14 A (Párovací režim) na hodnotu „1“ a stiskněte .

Pokud bylo párování úspěšné rozsvítí se LED dioda na spínací jednotce **ZELENĚ** a na termostatu se zobrazí ikona .

Odpovídá požadavkům na ochranu dle následujících směrnic:

EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU, R.E.D.: 2014/53/EU
Pittway Sarl tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu T4H700RF2053 jsou v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://hwllhome.co/DoC>

ErP třída VI (+4%), (EU) 811/2013
Kategorie přijímače 2
Frekvenční rozsah: 868–868.6MHz
(868.3MHz)
Max. výkon: 25mW

WEEE Nařízení 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Po skončení životnosti zlikvidujte obal a produkt v odpovídajícím recyklačním středisku. Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu. Produkt nespálujte.



Parametry

Označení	Popis	Možnosti nastavení (výchozí = tučně)
1 LA	Jazyk	1 – BG , 2 – CZ, 3 – HU, 4 – PL, 5 – RO, 6 – SK, 7 – TR
2 CR	Počet cyklů za hodinu (cph)	3, 6 , 9, 12
3 OT	Minimální čas sepnutí	1 – 5 (min) (pro olejový kotel nastavte na 4 min)
4 LL	Minimální nastavitelná teplota	5 – 21 (°C)
5 UL	Maximální nastavitelná teplota	21 – 35 (°C)
6 SO	Volba časových programů	1 = 7 denní (rozdílné nastavení pro každý den v týdnu) 2 = 5 + 2 dny (pracovní dny + víkend) 3 = 1 denní (všechny dny stejné)
7 NP	Počet teplotních změn denně	4 nebo 6
9 LC	Fail Safe – bezpečnostní funkce při ztrátě rádiového signálu	0 = Kotel vypnut , 1 = Kotel pracuje v režimu 20% zapnut / 80% vypnut
10 BL	Podsvícení displeje	0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto (pouze při stisku kláves)
11 CL	Formát času	0 = 24 hodinový , 1 = 12 hodinový AM/PM
12 DS	Přepínání zimní/letní čas	0 = vypnuto, 1 = Automaticky
13 TO	Kalibrace snímače teploty	+/-3 °C
15 SD	Obnovit výchozí nastavení programu	0, 1 = resetování
16 FS	Reset do továrního nastavení	0, 1 = resetování
17 OP	Optimalizace	0 = Vypnuto , 1 = Zapnuto
19 HC	Přepínání režimu topení / chlazení	0 = Vypnuto , 1 = Zapnuto

Kompatibilita s OpenTherm®

Kompatibilita s kotli Open Therm® se týká pouze spínací reléové jednotky. Termostat bude normálně řídit potřebu tepla, ale na displeji se nebudou zobrazovat konkrétní OpenTherm® data z kotle. Pro zobrazení konkrétních dat na kotli postupujte dle manuálu výrobce kotle.

Odstraňování poruch

Porucha	Co by to mohlo znamenat...	Jak to vyřešit...
Displej termostatu nezobrazuje žádné hodnoty.	Baterie jsou vybité nebo špatně vloženy, popřípadě nebyl odstraněn jejich ochranný obal / izolační pásek.	Sejměte termostat ze stěnové konzole a zkontrolujte vložené baterie, pokud je to nutné proveďte jejich výměnu.
Displej zobrazuje =	Baterie jsou téměř vybité.	Sejměte termostat z konzole a proveďte výměnu baterií.
Displej zobrazuje =	Vadný snímač teploty.	Je nutné provést výměnu termostatu za nový.
Displej termostatu ukazuje požadavek na vytápění , ke spuštění kotle však nedošlo.	Teplota kotlové vody je již na požadované hodnotě. Vadná kabeláž.	Normální situace – počkejte na pokles teploty kotlové vody. Zkontrolujte zapojení kabelů na svorkovnicích spínací jednotky a kotle.
Displej termostatu ukazuje a LED na spínací jednotce bliká ČERVENĚ	Ztráta bezdrátového spojení mezi termostatem a spínací jednotkou.	Přesuňte termostat blíže ke spínací jednotce, nebo na místo kde je signál dostatečně silný.
Displej termostatu ukazuje a LED na spínací jednotce nesvítí	Termostat a spínací jednotka nejsou spárovány.	Postupujte dle návodu a zařízení znovu spárujte.
LED na spínací jednotce bliká ORANŽOVĚ	Spínací jednotka je v párovacím režimu.	Počkejte na ukončení párovacího režimu (cca 3 min) nebo spárujte s termostatem.

resideo Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland
www.resideo.com Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

